


IÄÄLYYS
 IKÄYNTIÄ
 ISIMITTAUS
 ISIOHJAUS
 ALAKESKUS
 ISÄÄTÖ
 APULAITTEET

RYHMÄKESKUS

// = Lohkotunnitiloja
 / = SU

OHJEELLINEN

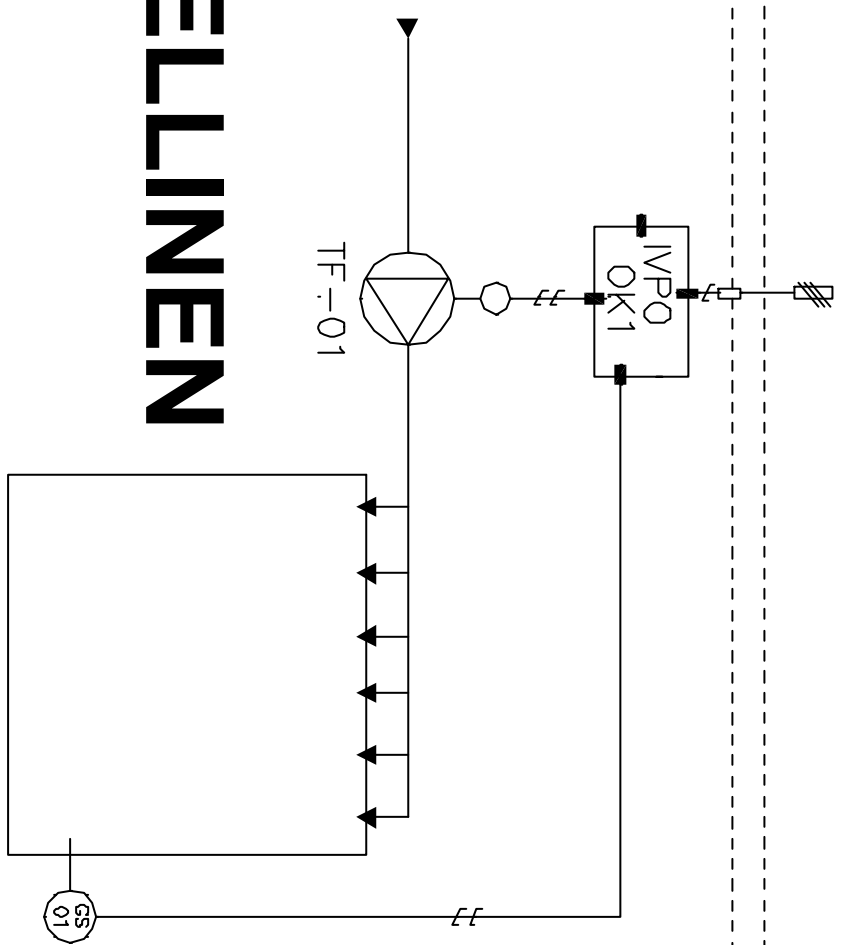

MESVAC OY
 TUUPAKANTE 7A
 01740 VANTAA

BUURIN. PAIN.
 ALBERIKUUS

ESIMERKISSÄTÖKÄÄVIÖ
 OHJAUSTAPA ISF-1GS
 EI LÄMMITYSTÄ

BUURINTEHDÄÄ, TYÖN JA PÄIVÄTÖISEN NÄI
 LVI
 TÖRTT 1
 LEHDISTÄ 3
 TILAAJAN NÄI

JSa 18.01.2005

NIM. PÄIVÄYS

TUNN. LUKUM. MUUTOS

SÄÄDÖN TOTEUTUS

- Ilmasulun ilmapvirran säätö

Ilmasulun puhaltimen jännitettä säädetään ohjauskeskuksen IVPO avulla. Oven ollessa avoimena puhallin toimii 1/1 teholla. Ilmasulun ilmapirtaa säädetään käsisäätöpeilillä.

- Tarvittaessa ilmasulku voidaan sammuttaa esim. kesällä ohjauskeskuksen pääkytkimestä.

SÄÄDÖN TOIMINTA

1.1 ILMASULKUKÄYTTÖ

OV11 avataan jolloin rajatieto saadaan ovirajakytkimeltä GS1.

Ohjauskeskus IVPO käynnistää puhaltimen 1/1 teholle.

Kun OV11 suljetaan saa ohjauskeskus IVPO rajatiedon ovirajakytkimeltä GS1 ja puhallin pysähtyy asetellun jälkkikäyntiajan jälkeen.

1.2 LÄMMITYS KÄYTTÖ

Tässä säätötavassa laitetta ei käytetä lämmityskäyttöön.

2. HÄLTYKSET

Moottorin lämpösuojan lauuetessa tai keskuksen vikaantuessa ohjauskeskus pysäyttää puhaltimen ja keskuksen kanteen syttyy keltainen valo.

JSa 18.01.2005

NIM. PÄIVÄYS

SOJUNN.	PIIRIN.
PIVI.	
ALUEKIRJOTUS	

ESIMERKKISÄÄTÖKAAVIO
OHJAUSTAPA ISF-1GS
EI LÄMMITYSTÄ

SOJUNNITTELUUN, TYÖN JA PÄRINTÖKÄSITÄN NÄKÖ	MAJUTTORI	
LVI		
LEHTI 2	LEHTI 3	TILAAJAN NÄKÖ

TUNN. LUKUM. MUUTOS

LÄTE- TUNNUS	NIMIITYS	TEKNISET TIEDOT ASETUSARVOT	TÖN.	HÄLYTYS		RAJOITUS	
				ALARAJA	YLÄRAJA	ALARAJA	YLÄRAJA
OK1	OHJAUSKESKUS	MESVAC NPO	LT				
TF-01	PUHALLIN	400V, XX kW, XX A, XXm ³ /h	LT				
GS01	OVIRAJAKTYKIN		LT				

HUOMI:
TEKNISET ARVOT TARKISTETTAVA LAITEKOHTAISESTI

LT = LAITTOIMITTAJA MESVAC

SOJUNN.	PIIRI.
PYVA	
ALUEKIRJOTUS	

ESIMERKKISÄÄTÖKAAVIO
OHJAUSTAPA ISF-1GS
EI LÄMMITYSTÄ

SOJUNNITTELUUN TÖN. JA PÄRINTÖISEN TÖN.	MAJUTOR
LVI	
LEPPI 2	LEPPI 3
TILAAJAN TÖN.	

JSa 18.01.2005

TUNN. LUKUM. MUUTOS

NIM. PÄIVÄYS